	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
	ข้อกำหนดทั่วไปเรื่อง การใช้เครื่องหมายรับรอง	เอกสารเลขที่ : G-RDIMS-005 หน้าที่ : 1 ของ 7 แก้ไขครั้งที่ : 2 วันที่มีผลบังคับใช้: 13 พ.ย. 66

1. ขอบข่าย

- 1.1 เอกสารฉบับนี้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับผู้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

2. เอกสารอ้างอิง

ไม่มี

3. นิยาม


- 3.1 ผู้ยื่นคำขอ หมายถึง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือองค์กร ที่ประสงค์จะขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- 3.2 ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นคำขอ ที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากคณะกรรมการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- 3.3 หน่วยรับรอง หมายถึง งานกระตุนการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน เป็นหน่วยงานภายใต้ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งให้บริการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- 3.4 เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) หมายถึง เครื่องหมายที่เป็นของหน่วยรับรอง ออกให้แก่ผู้ได้รับการรับรอง และ หน่วยรับรอง ยังคงสิทธิ์แห่งความเป็นเจ้าของเครื่องหมายนี้

4. การใช้เครื่องหมายรับรอง

- 4.1 เงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรอง

4.1.1 บททั่วไป

- 4.1.1.1 ผู้ได้รับการรับรอง ต้องไม่แสดงเครื่องหมายรับรองในลักษณะที่ทำให้เข้าใจว่า หน่วยรับรองให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพการวิจัยและพัฒนา หรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในการได้รับการรับรอง ทั้งนี้ รวมถึงต้องไม่แสดง

	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
	ข้อกำหนดทั่วไปเรื่อง การใช้เครื่องหมายรับรอง	เอกสารเลขที่ : G-RDIMS-005 หน้าที่ : 2 ของ 7 แก้ไขครั้งที่: 2 วันที่มีผลบังคับใช้: 13 พ.ย. 66

เครื่องหมายรับรองบนรายงานผลการทดสอบ สอบเทียบ หรือการตรวจ หรือ รายงานการวิจัย หรือเอกสารในลักษณะเดียวกัน

4.1.1.2 ในกรณีที่จำเป็น หน่วยรับรองอาจกำหนดหลักเกณฑ์อื่นในการให้ใช้เครื่องหมายรับรอง โดยจะหารือกับผู้ได้รับการรับรองเป็นกรณีไป และจะจัดทำหลักเกณฑ์เหล่านั้นเป็นเอกสาร


4.2 การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง

ผู้ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามการใช้เครื่องหมายรับรองได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 4.1


4.3 แบบเครื่องหมายรับรอง

4.3.1 ขนาดของเครื่องหมาย อาจขยายหรือลดได้ตามสัดส่วน แต่ต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 20 มิลลิเมตรและต้องให้สามารถอ่านข้อความที่แสดงได้ชัดเจน

4.3.2 แบบเครื่องหมายรับรองฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แสดงดังรูปที่ 1 และ รูปที่ 2

เครื่องหมาย		
เลขที่ใบรับรอง		ใบรับรองเลขที่ XX-XXXX-XXX

รูปที่ 1 แบบเครื่องหมายรับรอง (ฉบับภาษาไทย)

	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
	ข้อกำหนดทั่วไปเรื่อง การใช้เครื่องหมายรับรอง	เอกสารเลขที่ : G-RDIMS-005 หน้าที่ : 3 ของ 7 แก้ไขครั้งที่: 2 วันที่มีผลบังคับใช้: 13 พ.ย. 66

เครื่องหมาย




เลขที่ใบรับรอง


Certificate Number XX-XXXX-XXX

รูปที่ 2 แบบเครื่องหมายรับรอง (ฉบับภาษาอังกฤษ)


กรณีที่ 1 : การแสดงโดยใช้สี

- 1) เครื่องหมาย : ส่วนของเครื่องหมายต้องประกอบด้วย 3 สีได้แก่ น้ำเงิน, สีเทาเข้ม และ สีเทาอ่อน มีสัดส่วนของสีดังแสดงในรูปที่ 3 และ รูปที่ 4 ภายในวงกลมใช้พื้นสีขาว
- 2) ชื่อย่อของมาตรฐาน : ส่วนของชื่อย่อ RDIMS ต้องเป็นสีน้ำเงิน
- 3) อักษร System Certification ต้องเป็นสีเทาเข้ม ใช้พื้นสีขาว
- 4) เลขที่ใบรับรอง : ส่วนของข้อความ ใบรับรองเลขที่ xx-xxxx-xxx และ Certificate Number xx-xxxx-xxx ต้องเป็นสีดำ หรือกรณีที่จำเป็นต้องใช้สีอื่นต้องใช่แถบสีที่สามารถเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับสีพื้นด้านหลัง ซึ่งตัวเลขชุดที่ 1 จำนวน 2 หลัก แสดงถึง ลำดับหน่วยรับรอง แล้วตามด้วย ตัวเลขชุดที่ 2 จำนวน 4 หลัก แสดงถึง พ.ศ. ที่ออกใบรับรอง แล้วตามด้วย ตัวเลขชุดที่ 3 จำนวน 3 หลัก แสดงถึง ลำดับเลขที่ใบรับรอง


	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
	ข้อกำหนดทั่วไปเรื่อง การใช้เครื่องหมายรับรอง	เอกสารเลขที่ : G-RDIMS-005 หน้าที่ : 4 ของ 7 แก้ไขครั้งที่ : 2 วันที่มีผลบังคับใช้: 13 พ.ย. 66

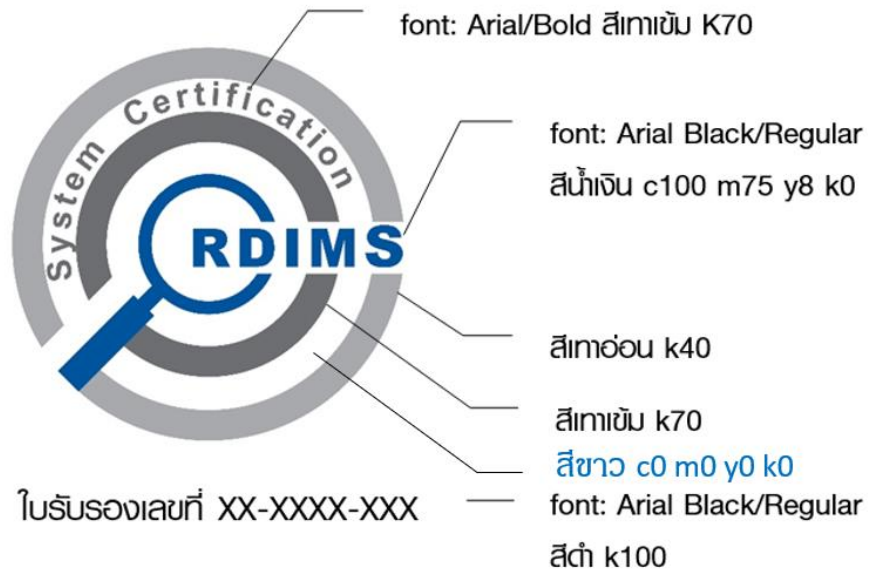

รูปที่ 3 การแสดงสีของเครื่องหมายรับรอง (ฉบับภาษาไทย)

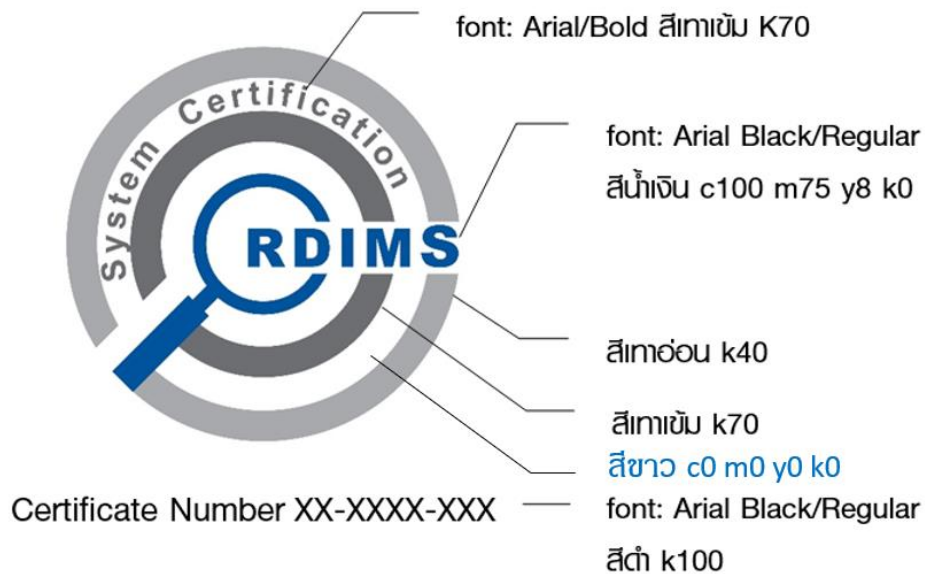


รูปที่ 4 การแสดงสีของเครื่องหมายรับรอง (ฉบับภาษาอังกฤษ)

	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
	ข้อกำหนดทั่วไปเรื่อง การใช้เครื่องหมายรับรอง	เอกสารเลขที่ : G-RDIMS-005 หน้าที่ : 5 ของ 7 แก้ไขครั้งที่: 2 วันที่มีผลบังคับใช้: 13 พ.ย. 66


กรณีที่ 2 : การแสดงโดยใช้สีเดียวบนพื้น


ส่วนที่แสดงในรูปด้วยสีดำ ต่อไปจะเรียกว่า “สีหลัก” และส่วนที่เป็นสีขาว จะเรียกว่า “สีพื้น”

- 1) เครื่องหมาย : ส่วนของเครื่องหมายต้องประกอบด้วย สีหลัก, สีเทาเข้ม และสีเทาอ่อน มีสัดส่วนของสีดังแสดงในรูปที่ 5 และรูปที่ 6 ภายในวงกลมใช้พื้นสีขาว
- 2) ชื่อย่อของมาตรฐาน : ส่วนของชื่อย่อ RDIMS ต้องเป็นสีเดียวกับสีหลัก
- 3) อักษร System Certification ต้องเป็นสีเทาเข้ม
- 4) เลขที่ใบรับรอง : ส่วนของข้อความ ใบรับรองเลขที่ xx-xxxx-xxx และ Certificate Number xx-xxxx-xxx ต้องเป็นสีเดียวกับสีหลัก ซึ่งตัวเลขชุดที่ 1 จำนวน 2 หลัก แสดงถึง ลำดับหน่วยรับรอง แล้วตามด้วย ตัวเลขชุดที่ 2 จำนวน 4 หลัก แสดงถึง พ.ศ. ที่ออกใบรับรอง แล้วตามด้วยตัวเลขชุดที่ 3 จำนวน 3 หลัก แสดงถึง ลำดับเลขที่ใบรับรอง

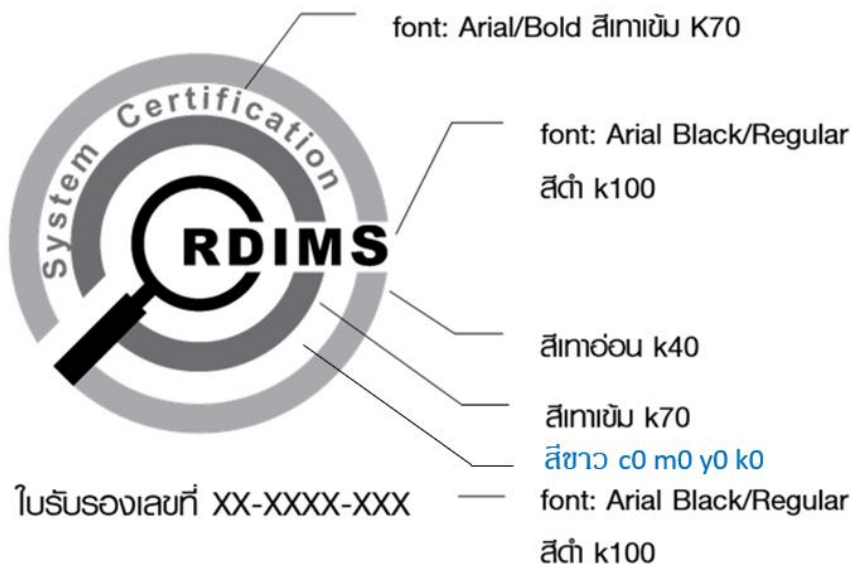

รูปที่ 5 การแสดงสีของเครื่องหมายรับรอง (ฉบับภาษาไทย) : สีเดียวบนพื้น

	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
	ข้อกำหนดทั่วไปเรื่อง การใช้เครื่องหมายรับรอง	เอกสารเลขที่ : G-RDIMS-005 หน้าที่ : 6 ของ 7 แก้ไขครั้งที่ : 2 วันที่มีผลบังคับใช้: 13 พ.ย. 66

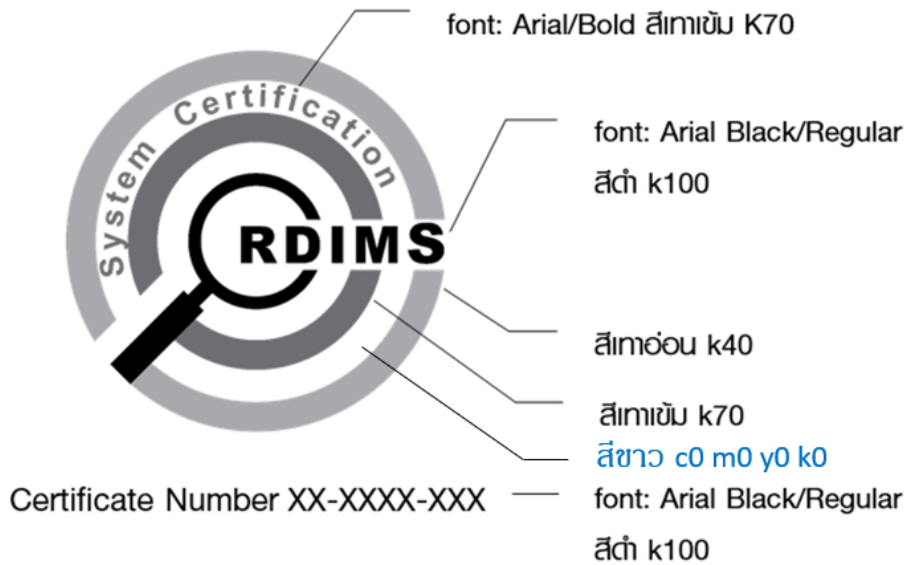

รูปที่ 6 การแสดงสีของเครื่องหมายรับรอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) : สีเดียวบนพื้น


อักษร RDIMS คือ ตัวย่อของ Research, Technology Development and Innovation Management System (ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม) มีอักษร System Certification เพื่อสื่อถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นระบบ รวมถึงสื่อความหมายถึง มาตรฐานการยอมรับจากหน่วยงานระดับประเทศ โดยมีความหมายในแต่ละลายเส้น ดังนี้

ลายเส้นสีเทาอ่อน แสดงถึง มาตรฐานของระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ลายเส้นสีเทาเข้ม แสดงถึง ความชัดเจน ตรงไปตรงมาของกระบวนการตรวจสอบตามข้อกำหนดของ ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ลายเส้นสีน้ำเงิน แสดงถึง ความถูกต้องของกระบวนการตรวจสอบตามข้อกำหนดของ ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กรณีที่ไม่ใช้สีตามกำหนดไว้ อาจใช้สีอื่นที่เป็นสีเดียว (Single Color) แต่ต้องใช้สีที่สามารถเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับสีพื้นด้านหลัง

	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
	ข้อกำหนดทั่วไปเรื่อง การใช้เครื่องหมายรับรอง	เอกสารเลขที่ : G-RDIMS-005 หน้าที่ : 7 ของ 7 แก้ไขครั้งที่ : 2 วันที่มีผลบังคับใช้: 13 พ.ย. 66

4.4 การพักใช้ การเพิกถอนการใช้เครื่องหมายรับรอง

กรณีผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไป เรื่อง การใช้เครื่องหมายรับรอง ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ใบรับรองหรือเครื่องหมายรับรองให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

4.4.1 พักใช้การใช้เครื่องหมายรับรอง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน ในกรณีดังต่อไปนี้

4.4.1.1 ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไป เรื่อง การใช้เครื่องหมายรับรอง ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ใบรับรองหรือเครื่องหมายรับรอง และไม่สามารถแก้ไขให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด

4.4.1.2 ผู้ได้รับการรับรองสมัครใจที่จะพักใช้เอง

4.4.2 เพิกถอนการใช้เครื่องหมายรับรอง ในกรณีดังต่อไปนี้

4.4.2.1 ผู้ได้รับการรับรองที่อยู่ในระหว่างการพักใช้การรับรองไม่สามารถแก้ไข และไม่สามารถทำตามเงื่อนไขที่หน่วยรับรองกำหนดไว้ สำหรับการพักใช้การรับรองได้ ภายในเวลาที่กำหนด

4.4.2.2 ไม่ปฏิบัติตามระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการรับรองในสาระสำคัญ

4.4.2.3 มีข้อร้องเรียนที่หน่วยรับรองพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการรับรอง

4.5 การยกเลิกการใช้เครื่องหมายรับรอง

4.5.1 ยกเลิกการใช้เครื่องหมายรับรอง ในกรณีดังต่อไปนี้

4.5.1.1 ผู้ได้รับการรับรองแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีใบรับรองยังไม่หมดอายุ

4.5.1.2 ผู้ได้รับการรับรองไม่ประสงค์จะขอต่ออายุการรับรอง

4.5.1.3 ผู้ได้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง

4.5.1.4 ผู้ได้รับการรับรองเป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่ชำระหนี้ที่ค้างชำระต่อหน่วยรับรอง

4.5.1.5 มีการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบของระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ได้